
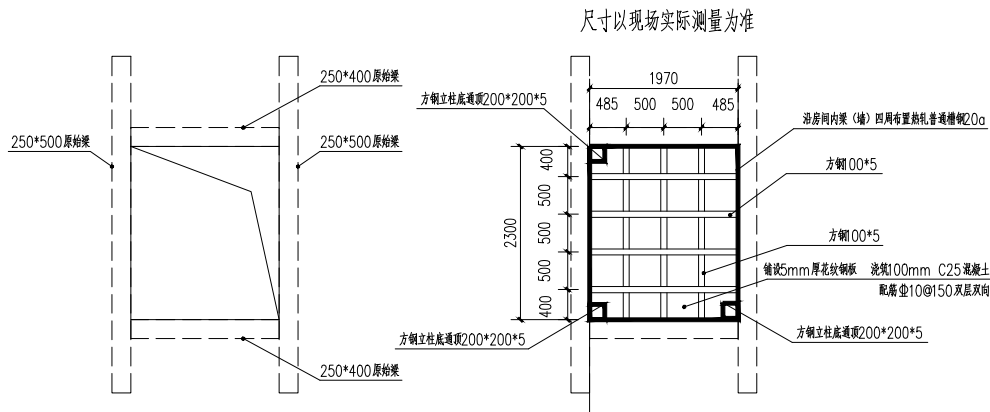



[illegible]

二三层楼现状平面图 1:50

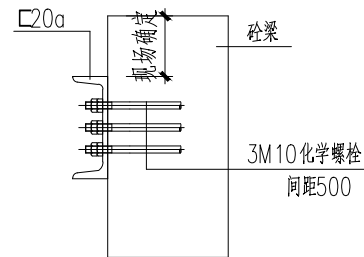

### 槽钢与砼梁连接详图

注: Q20a (H=200 B=73 T<sub>w</sub>=7.0 T<sub>f</sub>=11.0).

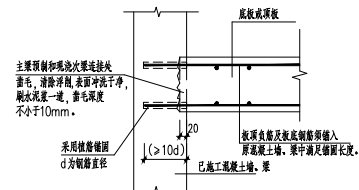

新加结构与原混凝土墙、梁连接详图

- 注:1、植格密固,嵌固厚度不小于10d。  
2、原结构外墙与后加结构板底或板顶连接处表面凿毛,清除浮层、碎渣,用压力水冲洗干净,刷水泥浆一道。  
3、植筋所用胶粘剂必须为A级胶。  
4、植筋及其他相关事项按《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013要求施工。